ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРЕЙСЛАЙН"
123458,РФ,Москва, ул.Твардовскогод. 8, тел.:8 (495)162 9085, e-mail: info@traceline.ru , www.traceline.ru
ИНН 7734433219, КПП 773401001, ОКПО 43519818, БИК 044525225, р/счет: 40702810138000254932
в ПАО Сбербанк г.Москва, к/счет: 30101810400000000225

Опросный лист на датчик линейных перемещений

*-Для выбора кликнуть на ячейку ☑.

Предприятие			
Адрес			
Контактное лицо (Ф.И.О.)			
Телефон			
Эл. Почта			
Количество приборов		шт. Место установки:	
1	Тип корпуса	☐ Стержень ☐ Гибкий стержень ☐ С выносным электронным блоком	☐ Профиль
2	Присоединение	☐ M18x1.5 (стандарт) ☐ M20x1.5 ☐ 3/4"–16 UNF–3A ☐ Фланцевое присоединение ☐ Встраиваемый датчик (внутрицилиндровый) Другое _____	☐ Магнитная каретка длина штанги _____ (0 – без штанги) ☐ Секторный магнит ☐ Трапецеидальный магнит ☐ Квадратный магнит Другое_____
3	Измеряемая величина	☐ Положение	☐ Скорость
4	Количество магнитных позиционеров	_____шт. (0 – использовать позиционер заказчика)	
5	Тип магнитного позиционера*	_____ *Примечание: указать из списка доступных к заказу магнитных позиционеров (с. XX) ☐ Изготовить по специальному заказу	
6	Измеряемая длина, мм		
6	Выходной интерфейс	Аналоговый - По току (мА): ☐ 4…20 ☐ 20…4 ☐ 0…20 ☐ 20…0 ☐ 0…24 ☐ 24…0 ☐ -20…+20 ☐ +20…-20 - По напряжению (В): ☐ 0…5 ☐ 5…0 ☐ -5…+5 ☐ +5…-5 ☐ 0…10 ☐ 10…0 ☐ -10…+10 ☐ -10…+10 ☐ 0,5…4,5 ☐ 4,5…0,5 ☐ 0,25…4,75 ☐ 4,75…0,25 Другое_____	Цифровой ☐ RS-485 MODBUS ☐ SSI ☐ CANbus ☐ Profibus-DP ☐ Powerlink ☐ Ethernet/IP ☐ Profinet ☐ EtherCAT ☐ DeviceNET Другое _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРЕЙСЛАЙН"
123458, РФ, Москва, ул. Твардовского д. 8, тел.: 8 (495) 162 9085, e-mail: traceline@mail.ru, www.traceline.ru
ИНН 7734433219, КПП 773401001, ОКПО 43519818, БИК 044525225, р/счет: 40702810138000254932
в ПАО Сбербанк г.Москва, к/счет: 30101810400000000225

7	Разрешение	☐ 0.1 мм ☐ 0.01 мм ☐ 0.001 мм ☐ >0.001 мм
8	Температура рабочей среды, °С	мин._____норм._____макс._____
10	Давление на стержень, кгс/см^2	мин._____норм._____макс._____
11	Разъем	☐ Кабель под пайку _____м ☐ Кабель под клемму*_____м ☐ Кабель не требуется Ответный разъем_____pin; кабель*_____м Другое_____ *Кабель под клемму доступен только для взрывозащищенных исполнений
12	Взрывозащита	☐ Нет ☐ Exd ☐ Exia
13	Первичная государственная поверка	☐ Нет ☐ Да
14	Номенклатура аналога (если имеется)	
Дополнительно:		
Составитель:		Дата:

Габаритно-установочный чертеж (исполнение стержневое общепромышленное с кабельным вводом)
Рис. 1

Монтажная длина Lм


Диапазон измерений Lи

Общая длина L

Начало измерений L0

Диапазон заданный Lз

Диаметр стержня d

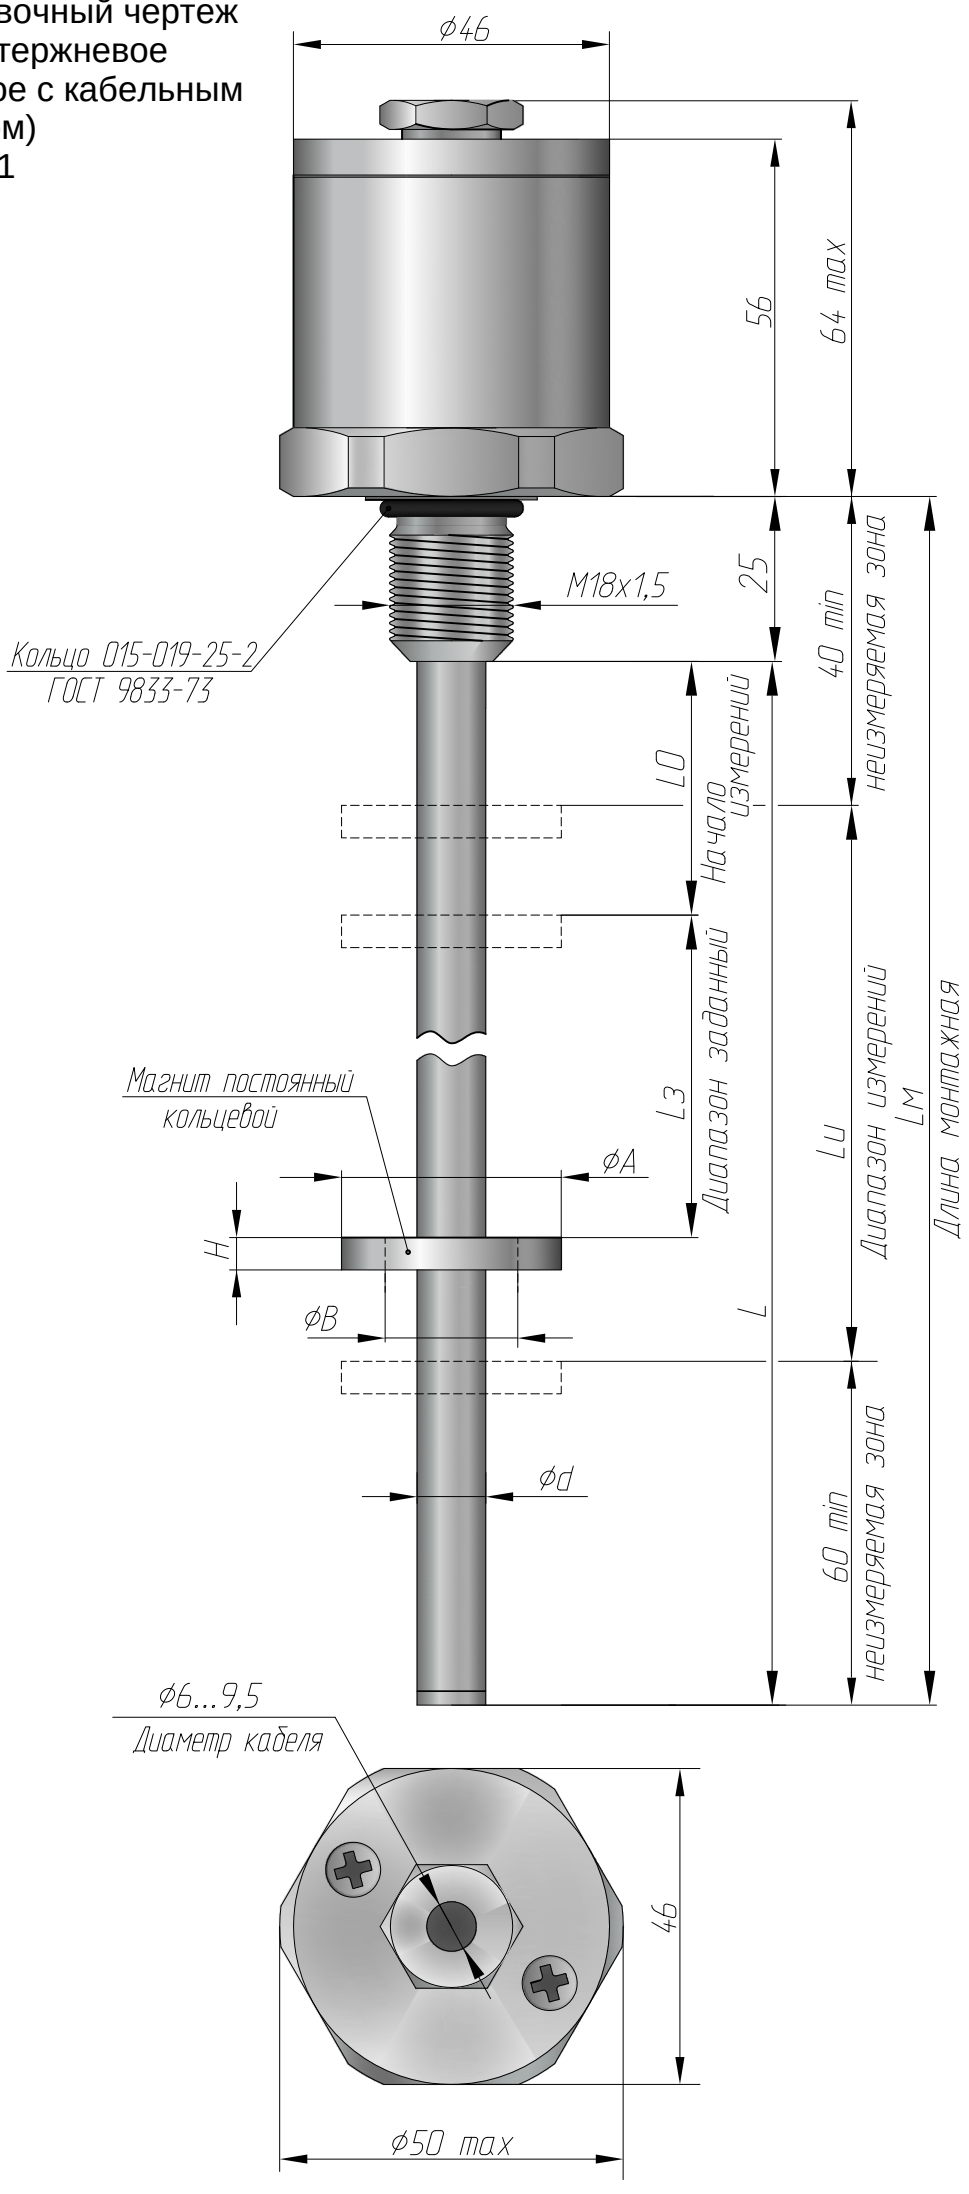

Габаритно-установочный четреж
(исполнение стержневое
общепромышленное
с разъемом)
Рис.2

Монтажная длина Lм

Диапазон измерений Lи


Общая длина L

Начало измерений L0


Диапазон заданный Lз

Диаметр стержня d

Кол-во контактов

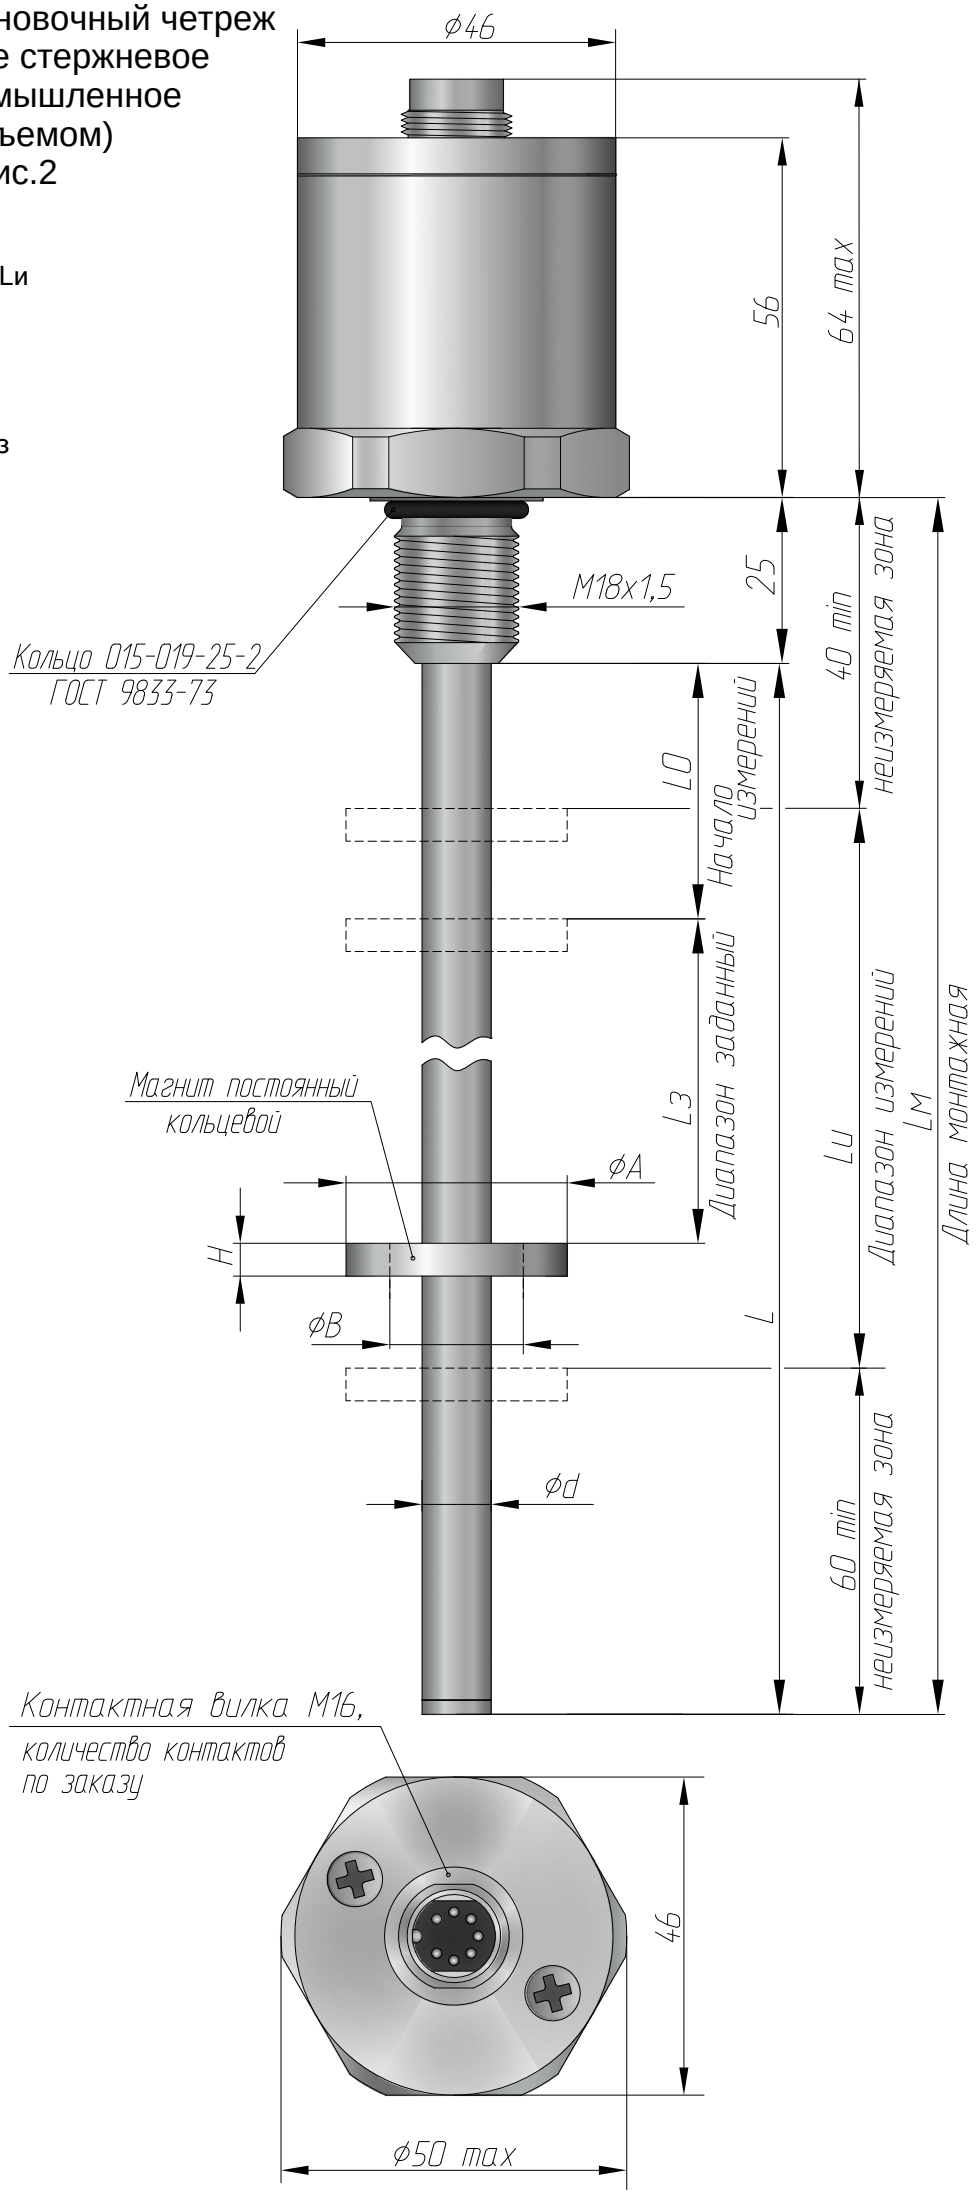

Габаритно-установочный чертеж
(исполнение стержневое
взрывозащищенное)
Рис. 3

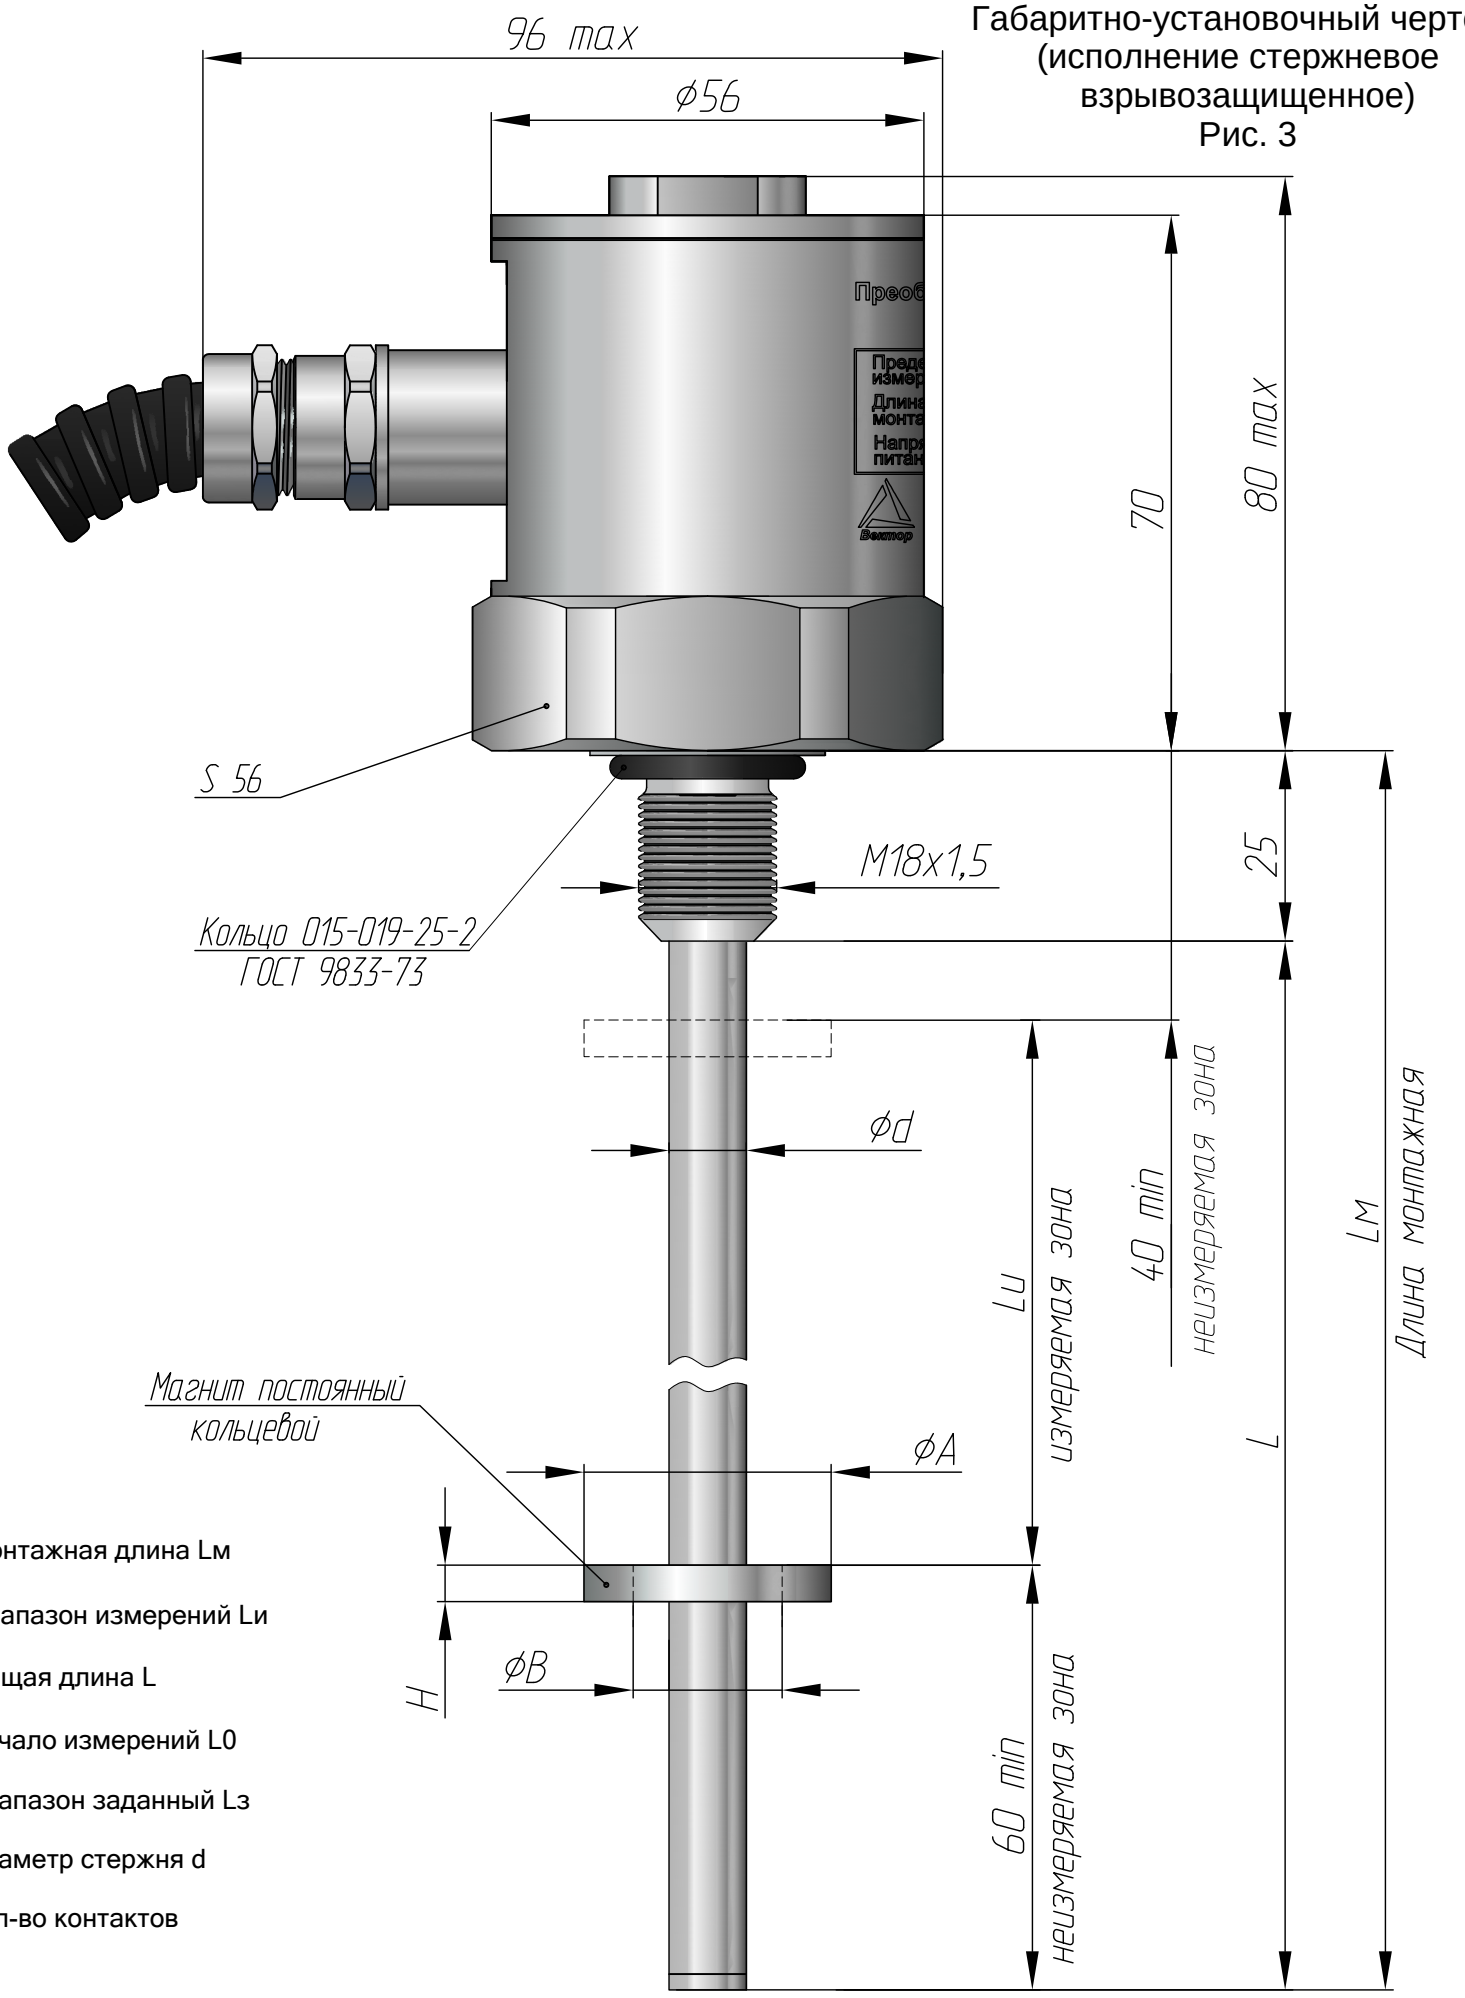

Монтажная длина Lм

Диапазон измерений Lи

Общая длина L

Начало измерений L0

Диапазон заданный Lз

Диаметр стержня d

Кол-во контактов